

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.05 R.09

Ad PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ Lokasyon
Adres CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
Hizmet Adresi CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
SGK Sicil No 23315010110731610770282000
Sözleşme ID 21334674
Tel Web
Fax Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi 23.07.2025 09:00 Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi 23.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi 23.07.2025 17:30 Rapor No 250723.1530.3
Takip Kontrol Tarihi Ekipman Id 875554

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü RIHTIM
Kullanım Amacı TRAFO
Ekipman Birimi
Ekipman Alt Birim
Envanter No

Ekipman Etiket Bilgileri - Dağıtım Trafosu

Bağlantı Biçimi	Dyn11	Faz Sayısı	3
Frekans (Hz)	50	Giriş-Çıkış Sargı Kademeleri(KV)	34,5 - 0,4
Kapasite (KVA)	2500	Markası	ASTOR
Sargı Akımları(A)	3607	Seri No	B01648
Tipi	Yağlı		

Ekipman Etiket Bilgileri - Y.G. Sistem Özellikleri

Alçak gerilim(KV)	0.4	Ekipman Yeri	RIHTIM TRAFO NO:4
Kurulu Güç(KVA)	2500	YG Gerilim(KV)	34.5

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

ÖLÇÜM ALETLERİ

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250723.1530.3 / 1-4

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
TERMAL KAMERA	SZUTEST.PK.500	19.03.2025	Kalibrasyon
ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI	SZUTEST.PK.81	23.12.2024	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250723.1530.3 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	YG Tesisatı projeye uygun mu?	U	
2	YG odası durumu uygun mu?	U	
3	Trafo odasına ulaşım yolu açık mı? Yolda engeller var mı?	U	
4	Trafo odası uygun mu?	U	
5	Transformatör testleri yapılmış mı?	U	
6	Trafo bakımları yapılmış mı? Uygun mu?	U	
7	Havalandırma sistemi var mı? Uygun mu?	U	
8	Kapı uyarı işaretleri mevcut mu?	U	
9	Kablo girişleri uygun mu, izole edilmiş mi? Kablo kanalları kuru mu?	U	
10	Kablo tesisatı, tesisat tekniklerine uygun olarak çekilmiş mi?	U	
11	Trafo odası aydınlatması uygun mu?	U	
12	Trafo odasında acil aydınlatma mevcut mu?	U	
13	Odada yabancı maddeler mevcut mu?	U	
14	Yağlı tip transformatörler için yağ kontrolleri yapılmış mı?	U	
15	Trafo yağ toplama haznesi mevcut mu? Uygun mu?	U	
16	Yağ ve sıcaklık termometreleri uygun mu?	U	
17	Trafo yağ seviyesi uygun mu?	U	
18	Trafonun teknik bilgi plakası projeye ve standartlara uygun mu?	U	
19	Trafonun fiziksel ve mekanik durumu uygun mu?	U	
20	Trafonun temizliği uygun mu?	U	
21	Yıldız noktası, gövde ve koruma topraklaması mevcut mu? Uygun mu?	U	
22	Kablo başlıkları fiziksel olarak uygun mu?	U	
23	YG baralarının izoletörlerinin fiziksel olarak uygun mu?	U	
24	Bucholz rölesi mevcut mu? Fonksiyonları uygun mu?	U	
25	Silikajel mevcut mu? Uygun mu?	U	
26	Trafonun yağ kaçağı durumu uygun mu?	U	
27	YG Odası zemin izolasyonu uygun mu, zeminde bozukluk var mı?	U	
28	YG İş güvenliği malzemeleri mevcut mu?	U	
29	Hücrelerin yardımcı gerilimin sağlayan akülerin ve redresörünün durumunu uygun mu?	KD	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250723.1530.3 / 4-4

RIHTIM TRAFO NO:4

Termal görüntüler

Sayfa 2

1.1 RB01888X.JPG

1.2 RB01889X.JPG

1.1 RB01888X.JPG

Sayfa 1

Alet : GTC 400 C Professional
Seri numarası : 61806

 Sıcak nokta : **47.9 °C**
 Soğuk nokta : **30.3 °C**
 Merkez Nokta : **~38.3 °C**

 Malzeme : -
 Yayma kuvveti : **0.95**
 Yansıtılan Sıcaklık : **23 °C**

47.9 °C



30.3 °C



Alınmış 23 Tem 2025

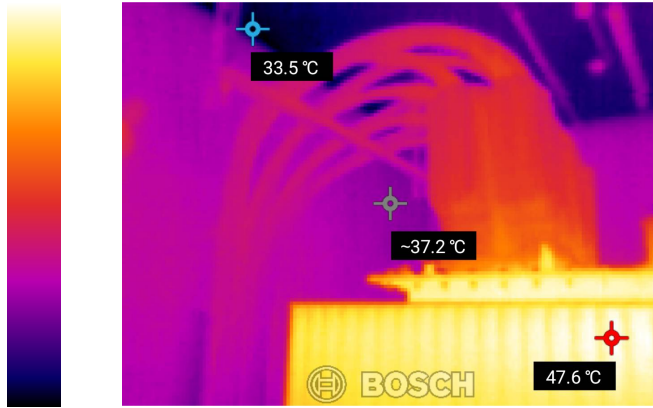
1.2 RB01889X.JPG

Sayfa 1

Alet : GTC 400 C Professional

Seri numarası : 61806

	Sıcak nokta :	47.6 °C		Malzeme :	-
	Soğuk nokta :	33.5 °C		Yayma kuvveti :	0.95
	Merkez Nokta :	~37.2 °C		Yansıtılan Sıcaklık :	23 °C

47.6 °C**33.5 °C**

Alınmış 23 Tem 2025